


# 【テキスト⇔ポイント相互変換-1】

※注記ポイント(注記情報あり)から注記文字の自動発生

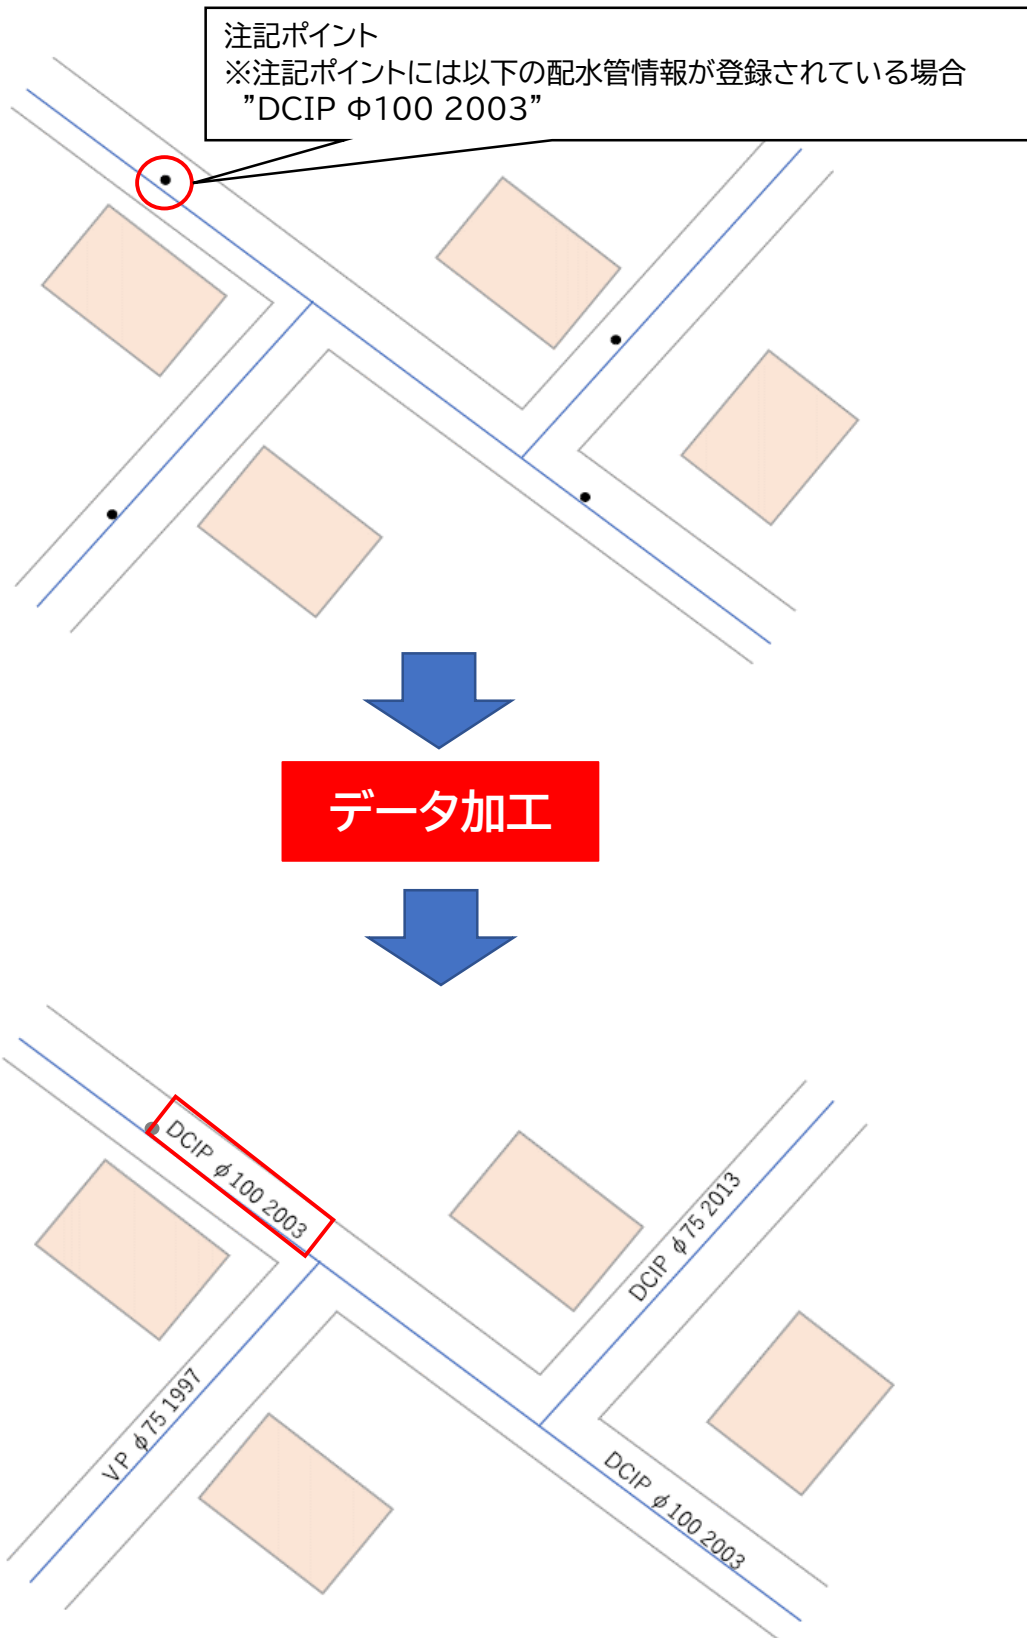


注記ポイントを注記原点(左下)として注記ポイントに登録されている配水管情報を注記文字として自動発生させることが可能です  
※逆に注記文字を注記ポイントに変更することも可能です


## 【テキスト⇄ポイント相互変換-2】

※データ更新後の注記文字の自動置き換え

配水管情報が更新されておらず、配水管情報注記と配水管情報が合っていない場合

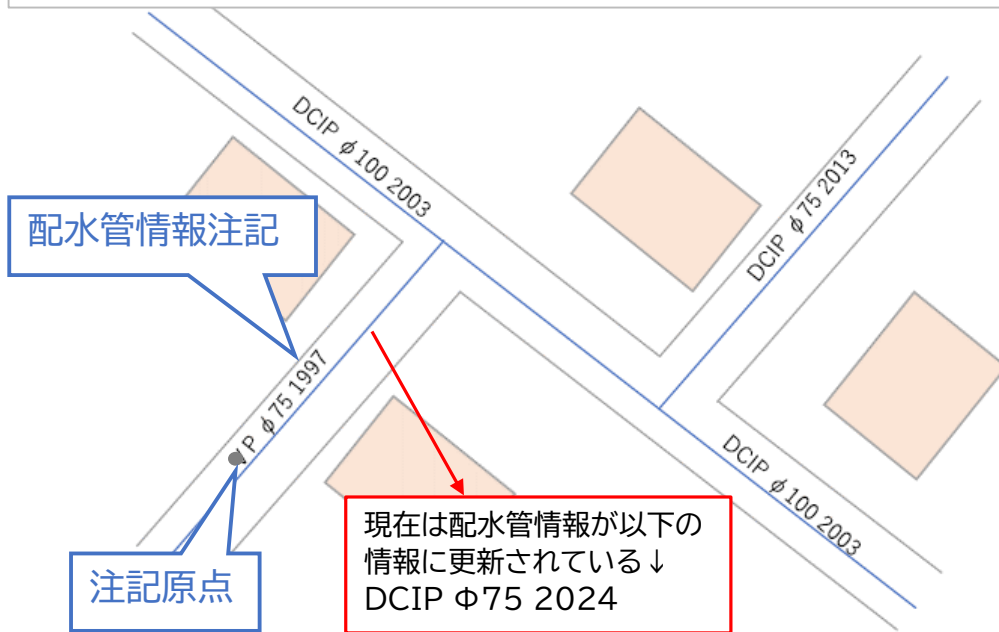

データ加工

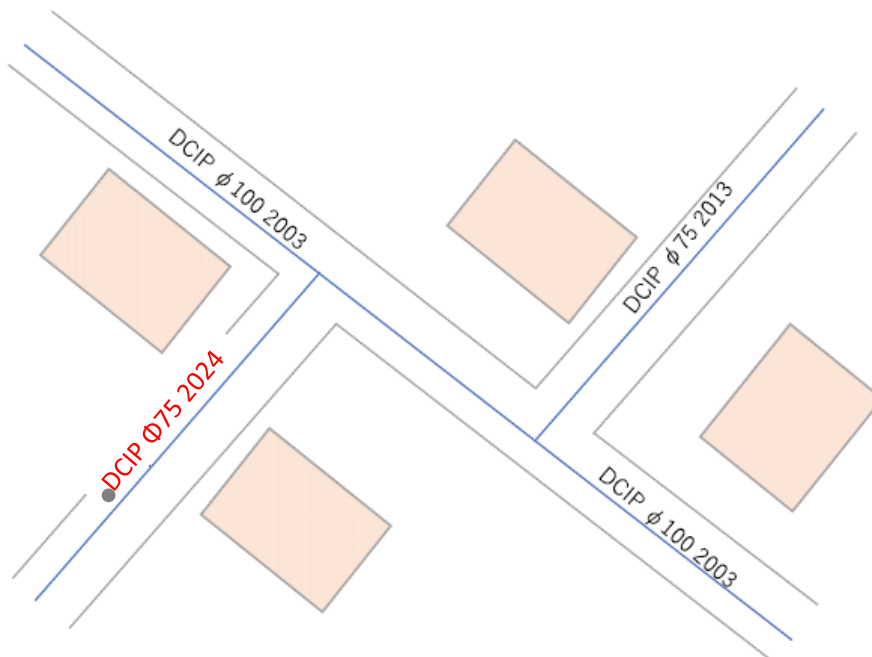

更新された配水管情報へ、現在の配水管情報注記を自動で更新させることが可能です  
※配水管と配水管情報注記と共通の番号を持っていることが条件となります